



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L23527



中检通检测
HuNan TECC Testing Co.,Ltd.



湖南中检通检测有限公司

报告编号: ZJTD050515431247GR

检验报告

(本报告未经允许不得部分复制)

委托单位 : 洛阳炬星窑炉有限公司

委托单位地址 : 河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号

产品名称 : 高强度陶瓷纤维板

主测型号 : /

检测机构 : 湖南中检通检测有限公司
湖南省永州市祁阳市长虹街道盘龙西路罗锡华
自建房第三层、第四层、第五层、负一层

报告日期 : 2026年03月30日

检验类别 : 委托检验

TWbj6GQ

NkEGSvq

检验报告

样品名称	高强度陶瓷纤维板		
附加型号	/		
商 标	/		
样品数量	1 PCS		
生产单位	洛阳炬星窑炉有限公司		
生产方地址	河南省洛阳市涧西区科技工业园兴业一路1号		
检测项目	详见后续页		
检测周期	2026年03月23日 ~ 2026年03月30日		
检测依据	GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》		
检测环境	温度: 20℃~25℃ 湿度: 45%RH~70%RH 气压: 86kPa~101kPa		
检测结果	详见报告内容		
备注	试验项目判定: ——试验符合要求: P ——试验项目不适用于本样品: N/A ——试验不满足要求: F ——表示不进行判定: “—”		
主检	张麦	日期:	2026年03月30日
审核	赖文清	日期:	2026年03月30日
批准	贺骏	日期:	2026年03月30日




附加声明

- 1、本报告出现下述情况时,将会导致报告无效:
 - a、报告无本公司“检验检测专用章”无效。
 - b、未经公司批准,不得复制检测报告,复制需重新加盖“检测专用章”,否则无效。
 - c、报告无审核人、批准人签字无效。
 - d、报告数据有手写或涂改现象无效。
- 2、对报告若有异议,应于收到报告15日内向我公司提出,逾期不予受理。
- 3、对于委托检验,样品的代表性由委托单位负责。
 - a、本报告仅对来样检验检测结果负责。
 - b、委托方收到试验报告之日起一个月内未取回样品,视作允许检测单位自行处理。

检验结果

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	判定
1	外观质量	/	板面平整、色泽均匀， 无裂纹、无分层、无掉渣、无明显凹凸缺陷	符合要求	P
2	Al ₂ O ₃	%	≥55	75	P
3	Al ₂ O ₃ +SiO ₂	%	≥98	99.5	P
4	导热系数 (600℃)	W/m·K	≤0.17	0.152	P
5	加热永久线变化 (1260℃×24h)	%	≤2.5	1.6	P
6	体积密度	kg/m ³	500±10	490	P

样品图片

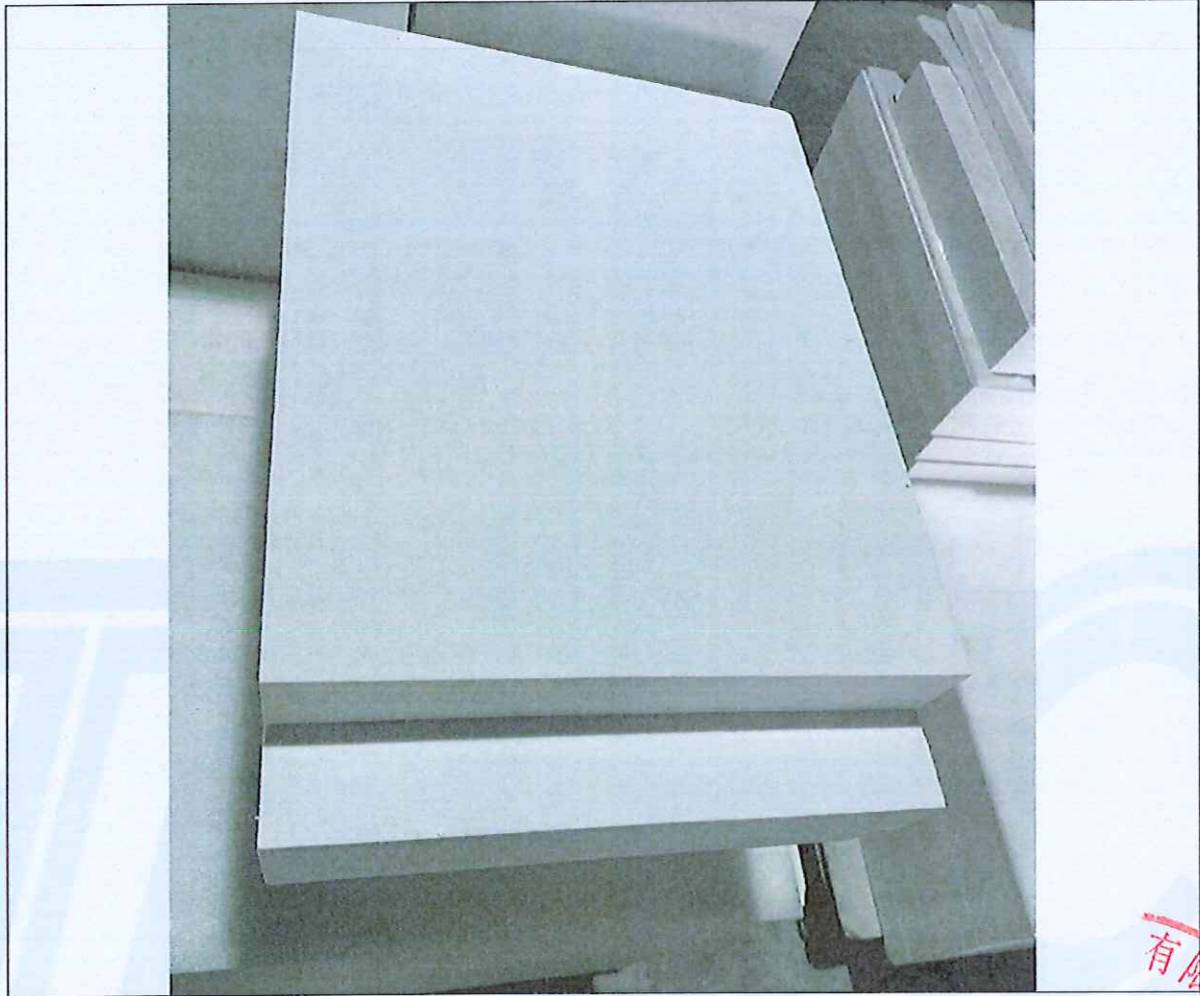

完

